


单回路控制器系列

多功能PID控制器

(触摸屏式彩色LCD显示、Modbus/NestBus通信)

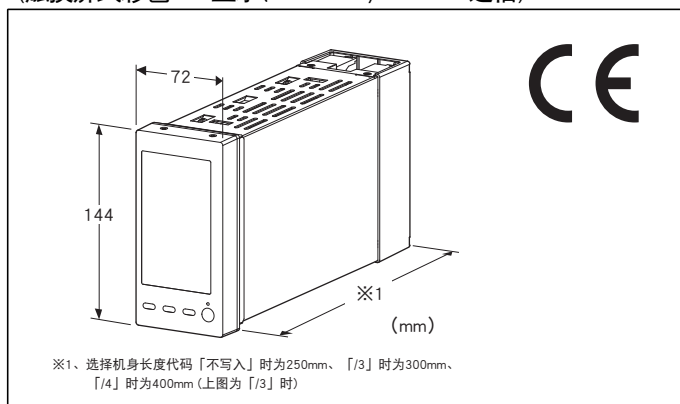

机型: SC200 - ①② - ③④

订货时的指定事项

- 机型代码: SC200 - ①② - ③④
①~④在下列代码中选择。
(例如: SC200 - 11 - M2/3/E/1/T/E1/Q)
- 选配规格 (例如: /C01/S01)

①接点输出

- 1: 继电器接点
- 2: 光耦继电器

②Modbus通信

- 1: Modbus-RTU
- 2: Modbus/TCP

③供电电源

- ◆交流电源
M2: 100~240V AC (允许电压范围 85~264V AC、50/60Hz)
- ◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

④附加代码 (可指定多项)

- ◆机身长度
未填写: 250mm
/300: 300mm (本代码已停止生产, 请选择代码/3。)
/400: 400mm (本代码已停止生产, 请选择代码/4。)
/3: 300mm
/4: 400mm
- ◆显示语言
未填写: 日文
/E: 英文

(客户可根据需求自行切换语言 (日文/英文)。)

- ◆组态通信
未填写: 红外线通信 (已停产、请选择「/1」)
/1: 有线通信
- ◆端子盘
未填写: 1块端子盘 (已停产、请选择「/T」)
/T: 2块端子盘
- ◆版本
未填写: 版本 0 (停电时RAM保持时间: 10分钟以上、已停止生产, 请选择「/E1」。)
/E1: 版本1 (停电时RAM保持时间: 无限制)
- ◆选配规格
未填写: 无选配规格
/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格 (可指定多项)

- ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)
/C01: 硅涂层
/C02: 聚氨酯涂层
/C03: 橡胶涂层
- ◆端子螺丝材质
/S01: 不锈钢

主要的功能与特长

主要的功能与特长

- 触摸屏式彩色LCD
- 5种操作视图画面 (数字量显示、棒图显示、棒图双回路显示、短期趋势显示、参数列表显示)
- 各种操纵管理画面 (设定、编程、调整)
- 通用信号输入2点、模拟量输入4点、接点输入6点、脉冲输入6点、模拟量输出4~20mA 2点、模拟量输出1~5V 2点、接点输出6点 (用NestBus连接远程I/O可扩展I/O点数。)
- 处理周期可在50ms~3s范围内调整 (控制周期为处理周期的1、2、4、8、16、32、64倍)
- 2个PID控制功能块
- 高度的运算功能、序列控制功能
- 通过自动调整功能可自动调整PID参数
- 可通过触摸屏变更和输入参数
- 可通过电脑编码程序软件 (机型: SFEW3E) 进行参数设定、打印列表、下载和上载数据
- 用组态软件 (机型: SCCFG) 可保存趋势数据, 还可保存和传送显示设定参数
- 通过Modbus可从上位SCADA进行操作和监控
- 可选择机身长度250mm、300mm、400mm。更换时可继续使用现有的布线。
- 可从模块拆卸端子盘

典型应用

- 用于更换传统型调节器
- 用于以显示屏操作为主的小规模计测设备

相关产品

- 组态软件连接电缆线 (机型: COP - US)
 - 编程程序软件 (机型: SFEW3E Ver1.112版或更高版本)
 - 组态软件 (机型: SCCFG Ver 1.90版或更高版本)
- 可从本公司的网站下载编码程序软件和组态软件。

附带品

- 电阻器 (机型: REM4) 2个
 - 冷端传感器 2个
 - 安装部件 2个
 - 转换器 1个
- 本产品的接口与组态软件用通信电缆线 (另行销售) 的插头尺寸不符时使用。

机器规格

构造: 面板嵌入式
保护等级: IP55 (将本机安装在面板框时, 起到保护前端面板的作用)

连接方式

- 端子螺丝: M3.5螺丝端子连接 (紧固扭矩为1.0N·m)
- 端子盘固定螺丝: M4螺丝端子连接 (紧固扭矩为1.2N·m)
- Ethernet: RJ-45接口

端子螺丝材质

- 端子螺丝: 铁表面镀锌 (标准) 或不锈钢
- 端子盘固定螺丝: 铁表面镀铬

机壳材质: 灰色耐燃性树脂、钢板

隔离: 模拟量输入Pv1 - Pv2 - 2线制变送器电源 - Ai1 · Ai2 · Ai3 · Ai4 - 接点输入Di1 · Di2 · Di3 · Di4 · Di5 · 脉冲输入Pi1 · Pi2 · Pi3 · Pi4 · Pi5 - Di6 · Pi6 - 模拟量输出Mv1 - Mv2 - Ao1 · Ao2 - 接点输出之间 - NestBus - Modbus-RTU - Modbus/TCP - 电源 - FG间

PID控制: 单回路控制、级联控制、超前控制

- 比例带 (P): 1~1000%
- 积分时间 (I): 0.01~100分
- 微分时间 (D): 0.01~10分

自动调整: 极限循环法

报警功能: PV上下限报警、偏差报警、变动率报警

运算功能: 可使用四则运算、函数、时间函数、信号选择、信号限制、报警等48个各种运算功能块

序列控制功能: 逻辑序列、步进序列 (总共可使用1068命令)

处理周期: 50ms~3s (控制周期是处理周期的1、2、4、8、16、32、64倍)

控制输出范围: -15~+115%

参数设定: 使用触摸屏或电脑 (编码程序软件 机型: SFEW3E)

自我诊断功能: 用监控计时器监控CPU

RUN接点: 因自我诊断功能 (包括NestBus), 异常时接点OFF

短期趋势保存

- 记录周期: 1、2、5、10、20、30秒、1、2、5、10、30、60分
- 记录点数: 400点 (显示200点)

■显示

显示屏: 4.3 inch、TFT液晶

显示颜色: 256色

清晰度: 480×272像素

像素间距: 0.198×0.198mm

背光灯: LED

背光灯的寿命: 约50,000个小时 (亮度50%时)

(背光灯要在本公司进行更换, 同时也要更换LCD。)

屏幕保护程序: 1~99分

缩放范围: ±32000

小数点位置指定: 10^{-1} 、 10^{-2} 、 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 或无小数点


刻度显示: 2~10等分

显示单位: 8个字以下


Auto/Man显示灯: 绿色/橙色LED

出厂时的设定

■回路1

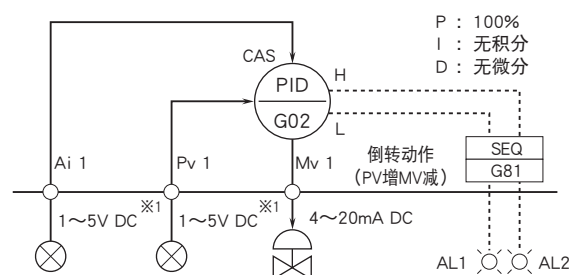

■回路2

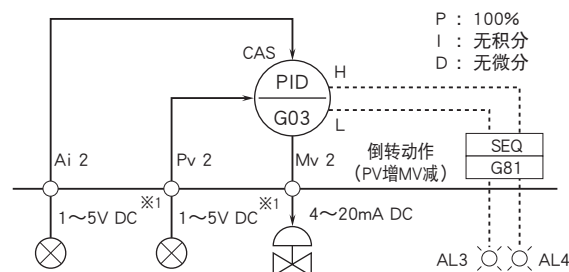

※1、出厂时的设定。

注) 变更回路时, 请使用编码程序软件 (机型: SFEW3E)。

外部接口规格

■NestBus

通信方式: 总线型多点

通信规格: 符合 TIA/EIA-485-A

传输速度: 19.2kbps

通信协议: NestBus (本公司专用)

传输距离: 1km以下

传输电缆线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9 φ)

终端电阻: 内置

模块编号设定: 0~F (可设定16台)

■Modbus-RTU

通信方式: 半双工异步通信

通信规格: 符合 TIA/EIA-485-A

传输距离: 500m以下
传输速度: 4800、9600、19200、38400bps
数据长: 8位
奇偶检验: 奇数、偶数、无奇偶校验
节点数: 最多15台 (不包括主机)
传输电缆线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9φ)
终端电阻: 内置
节点地址设定: 1~247
■Modbus/TCP (Ethernet规格)
通信规格: IEEE 802.3u
通信媒体: 10BASE-T/100BASE-TX
传输速度: 10/100Mbps (备有Auto Negotiation功能)
通信协议: Modbus/TCP
数据: RTU (二进制)
通信链接数: 2个
传输电缆线:
 10BASE-T (STP电缆线、category 5)
 100BASE-T (STP电缆线、category 5e)
最长节段: 100m
Port编号: 502
IP地址: 192.168.0.1 (出厂时的设定值)

使用 2 线制变送器时的电源规格

电压:
 24V DC±10% (无负载时)
 18V DC以上 (20mA DC负载时)
载流量: 22mA DC以下
电流限制电路: 约30mA

输入规格

■通用信号输入 (Pv1、Pv2)
●电流输入: 4~20mA DC
 输入电阻: 250Ω (使用REM4)
●电压输入: -10~+10V DC、-1~+1V DC、0~10V DC、
 1~5V DC、0~1V DC
 输入电阻: 约 1MΩ
●热电偶输入: K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、
 PR (参照表1)
 输入电阻: 30kΩ以上
 熔断报警检测电流: 0.3μA以下
 熔断报警显示值: 温度范围设定值的115% (上限)
●热电阻输入: Pt 100 (JIS'97、IEC)、Pt 100 (JIS'89)、
 JPt 100 (JIS'89)、Pt 50Ω (JIS'81)、Ni 100 (参照表2)
 允许导线电阻: 每条导线100Ω以下
 熔断报警显示值: 温度范围设定值的115% (上限)
 输入检测电流: 1mA以下
●电位器输入
 输入范围: 0~100Ω至0~10kΩ
 参考电压: 0.6V DC以下
 最小量程: 总电阻值的50%以上
■直流输入 (Ai1~4)

电压输入: 1~5V DC
输入电阻: 1MΩ以上
■脉冲输入 (Pi1~5): 干接点
(接点输入Di1~5与脉冲输入Pi1~5共用相同的输入端子)
最大频率: 20Hz
最小脉宽: 25ms
公共端: 负公共端 (5点1个公共端)
输入检测电压/电流: 约12V DC/6mA
ON电压/ON电阻: 2.25V以下/1.5kΩ以下
OFF电压/OFF电阻: 11.25V以上/15kΩ以上
■脉冲输入 (Pi6): 干接点
(接点输入Di6与脉冲输入Pi6共用相同的输入端子)
最大频率: 10kHz (处理周期为500ms以下)
最小脉宽: 0.05ms
公共端: 负公共端
输入检测电压/电流: 约12V DC/12mA
ON电压/ON电阻: 2V以下/1.5kΩ以下
OFF电压/OFF电阻: 11V以上/15kΩ以上
传感器电源
 · 电压: 12V DC±10%
 · 电流: 15mA
 · 电流限制电路: 约30mA
■接点输入 (Di1~5): 干接点
(接点输入Di1~5与脉冲输入Pi1~5共用相同的输入端子。)
公共端: 负公共端 (5点1个公共端)
输入检测电压/电流: 约12V DC/6mA
ON电压/ON电阻: 2.25V以下/1.5kΩ以下
OFF电压/OFF电阻: 11.25V以上/15kΩ以上
■接点输入 (Di6): 干接点
(接点输入Di6与脉冲输入Pi6共用相同的输入端子。)
公共端: 负公共端
输入检测电压/电流: 约12V DC/12mA
ON电压/ON电阻: 2V以下/1.5kΩ以下
OFF电压/OFF电阻: 11V以上/15kΩ以上
■热电偶输入 [表1]

热电偶	测量范围 (℃)	满足精度范围 (℃)
K (CA)	-272 ~ +1472	-150 ~ +1370
E (CRC)	-272 ~ +1100	-170 ~ +1000
J (IC)	-260 ~ +1300	-180 ~ +1200
T (CC)	-272 ~ +500	-170 ~ +400
B (RH)	24 ~ 1920	1000 ~ 1760
R	-100 ~ +1860	380 ~ 1760
S	-100 ~ +1860	400 ~ 1760
C (WRe 5-26)	-52 ~ +2416	100 ~ 2315
N	-272 ~ +1400	-130 ~ +1300
U	-252 ~ +700	-200 ~ +600
L	-252 ~ +1000	-200 ~ +900
P (Platinel II)	-52 ~ +1496	0 ~ 1395
(PR)	-52 ~ +1860	300 ~ 1760

输入超出测量范围时, 进行熔断报警。

■热电阻输入 [表2]

热电阻	测量范围 (°C)	满足精度范围 (°C)
Pt 100 (JIS'97、IEC)	-240~+900	-200~+850
Pt 100 (JIS'89)	-240~+900	-200~+660
JPt 100 (JIS'89)	-236~+560	-200~+510
Pt 50Ω (JIS'81)	-236~+700	-200~+649
Ni 100	-100~+252	-80~+250

输入超出测量范围时, 进行熔断报警。

输出规格

■电流输出 (Mv1、Mv2): 4~20mA DC

允许负载电阻: 600Ω以下

■电压输出 (Ao1、Ao2): 1~5V DC

允许负载电阻: 10kΩ以上

■接点输出

●继电器接点 (Do1~5、RUN接点Do6)

额定负载:

250V AC 1A (cos φ = 1)

30V DC 1A (电阻负载)

最大开关电压: 250V AC 30V DC

最大开关功率: 250VA (AC) 60W (DC)

最小负载: 5V DC 10mA

机械寿命: 2000万次

●光耦继电器 (Do1~5)

接点额定: 200V AC/DC 0.5A (电阻负载)

ON电阻: 2.1Ω

最大频率: 4Hz (24V/10mA)

· ON延迟时间: 5.0ms以下

· OFF延迟时间: 3.0ms以下

设置规格

供电电源

· 交流电源:

100V AC时为25VA以下

240V AC时为40VA以下

· 直流电源: 650mA以下

使用温度范围: -5~+55°C

使用湿度范围: 5~90%RH (无冷凝)

安装: 面板嵌入式 (可进行多联安装)

重量:

约2.4kg (未填写)

约2.6kg (/3)

约3.1kg (/4)

性能 (相对于最大量程的百分比)

精度

· 直流输入: ±0.1%±1digit

· 热电偶输入: ±1°C±1digit (B、R、S、C、PR为±2°C±1digit)

· 热电阻输入: ±1°C±1digit

· 电位器输入: ±0.2%±1digit

· 直流输出: ±0.1%

· 电阻器 (REM4): ±0.1%

冷端补偿精度: 25±10°C时±2°C (R、S、PR热电偶为±4°C)

温度系数

· 直流输入: ±0.015%/°C

· 热电偶输入: ±0.015%/°C

· 热电阻输入: ±0.015%/°C

· 电位器输入: ±0.015%/°C

· 直流输出: ±0.015%/°C

· 电阻器 (REM4): ±0.015%/°C

电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围

日历时钟: 月差3分以内 (周围温度为25°C时)

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 模拟量输入Pv1·2线制变送器电源-Pv2·Ai1·

Ai2·Ai3·Ai4-接点输入Di1·Di2·Di3·Di4·Di5·脉冲

输入Pi1·Pi2·Pi3·Pi4·Pi5-Di6·Pi6-模拟量输出Mv1

-Mv2·Ao1·Ao2-接点输出Do1·Do2·Do3·Do4·Do5·

Do6-NestBus-Modbus-RTU-Modbus/TCP-电源-FG间

1500V AC 1分钟

模拟量输入Pv2-Ai1·Ai2·Ai3·Ai4间

500V AC 1分钟

模拟量输出Mv2-Ao1·Ao2间

500V AC 1分钟

接点输出Do2·Do3·Do4·Do5·Do6间

500V AC 1分钟

模拟量输入Pv1-2线制变送器电源间

500V AC 1分钟

适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低电压指令

EN 61010-1

测量类别 II (接点输出)

安装类别 II (电源)

污染等级2

输入·输出-接点输出间 一般绝缘 (300V)


输入·输出-电源间 一般绝缘 (300V)

RoHS指令

端子部保护构造: 手指保护 (Finger protection)

(VDE 0660-514)


面板图

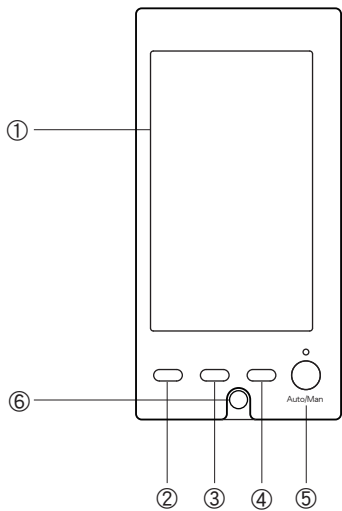


- ①LCD显示、触摸屏
TFT彩色显示。通过触摸屏可进行各种显示及设定。
- ②MV值的减量按钮
- ③MV值的增速按钮（与增量按钮、减量按钮同时使用）
- ④MV值的增量按钮
- ⑤Auto/Man
MV值的自动/手动切换按钮
- ⑥有线通信接口、接口盖
用组态软件连接电缆线（机型：COP－US），与装有编码程序软件（机型：SFEW3E）或组态软件（机型：SCCFG）的电脑通信，可进行各种设定。

通信电缆线的布线

■NestBus

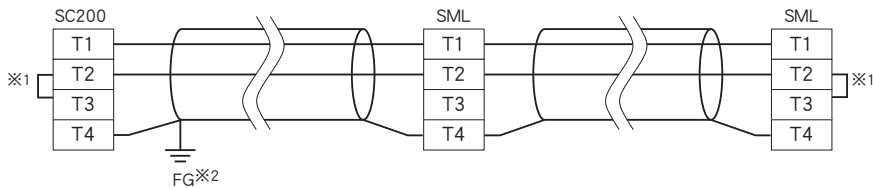


■Modbus-RTU

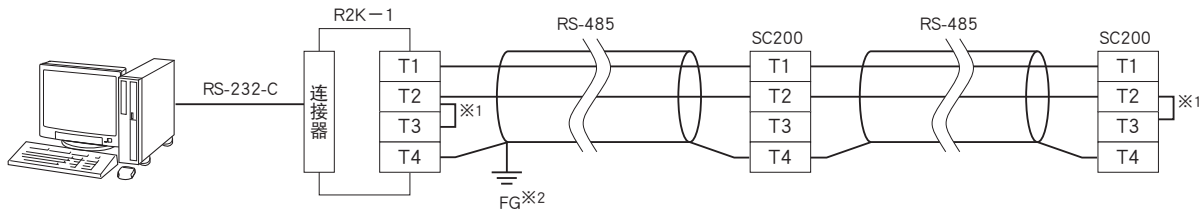

※1、设置在回路终端时，请使用内部终端电阻。
※2、为了防止干扰，请连接所有的屏蔽线，并且在一处进行接地。


外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图

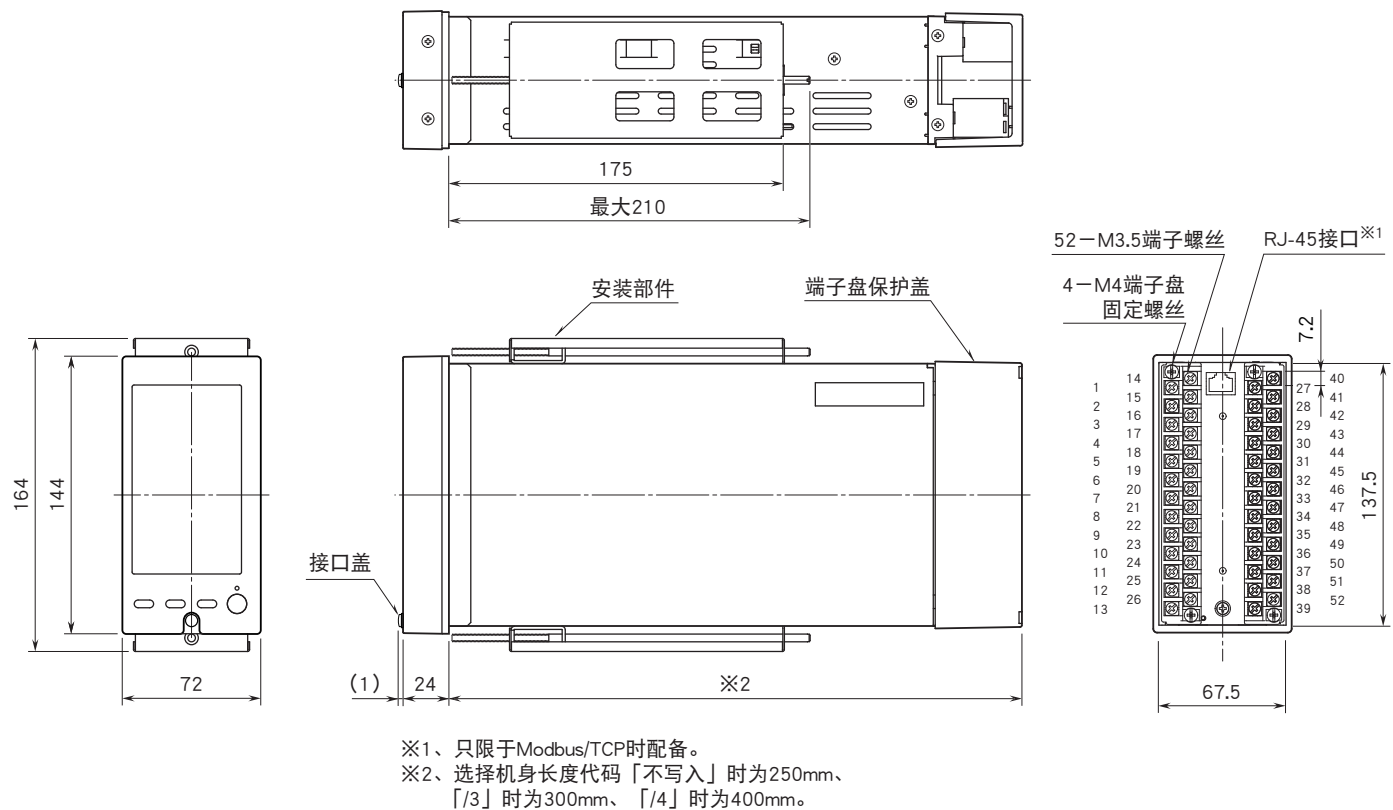


安装尺寸图 (单位: mm)

■ 面板切割尺寸

· 单个安装时

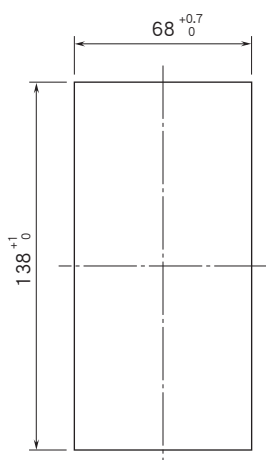

· 多个安装时

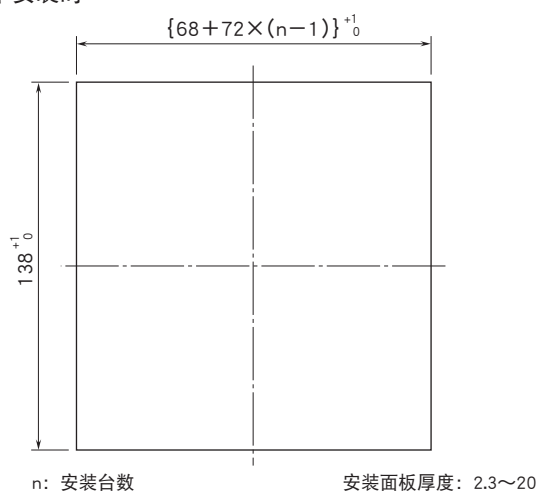

■ 安装时的注意事项

· 保护等级

IP55的保护等级是将本产品单个安装在面板时，对前端面板的保护构造。

安装结束后，请确认安装部的防尘、防水没有任何问题。

· 安装方向

安装在垂直的面板上，使操作按钮的部分处于下方。

其它方向的安装会使内部温度上升，导致寿命的缩短及性能的低下。

· 面板内侧

要确保充分的通风空间。


不要安装在加热器、变压器、电阻器等发热量多的设备上面。

为了便于布线、拆卸端子盘保护盖与安装部件等维修作业，上下以及后面要留有30mm以上的作业空间。

简易电路图·端子接线图


为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FG端子进行接地。

注）FG端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。

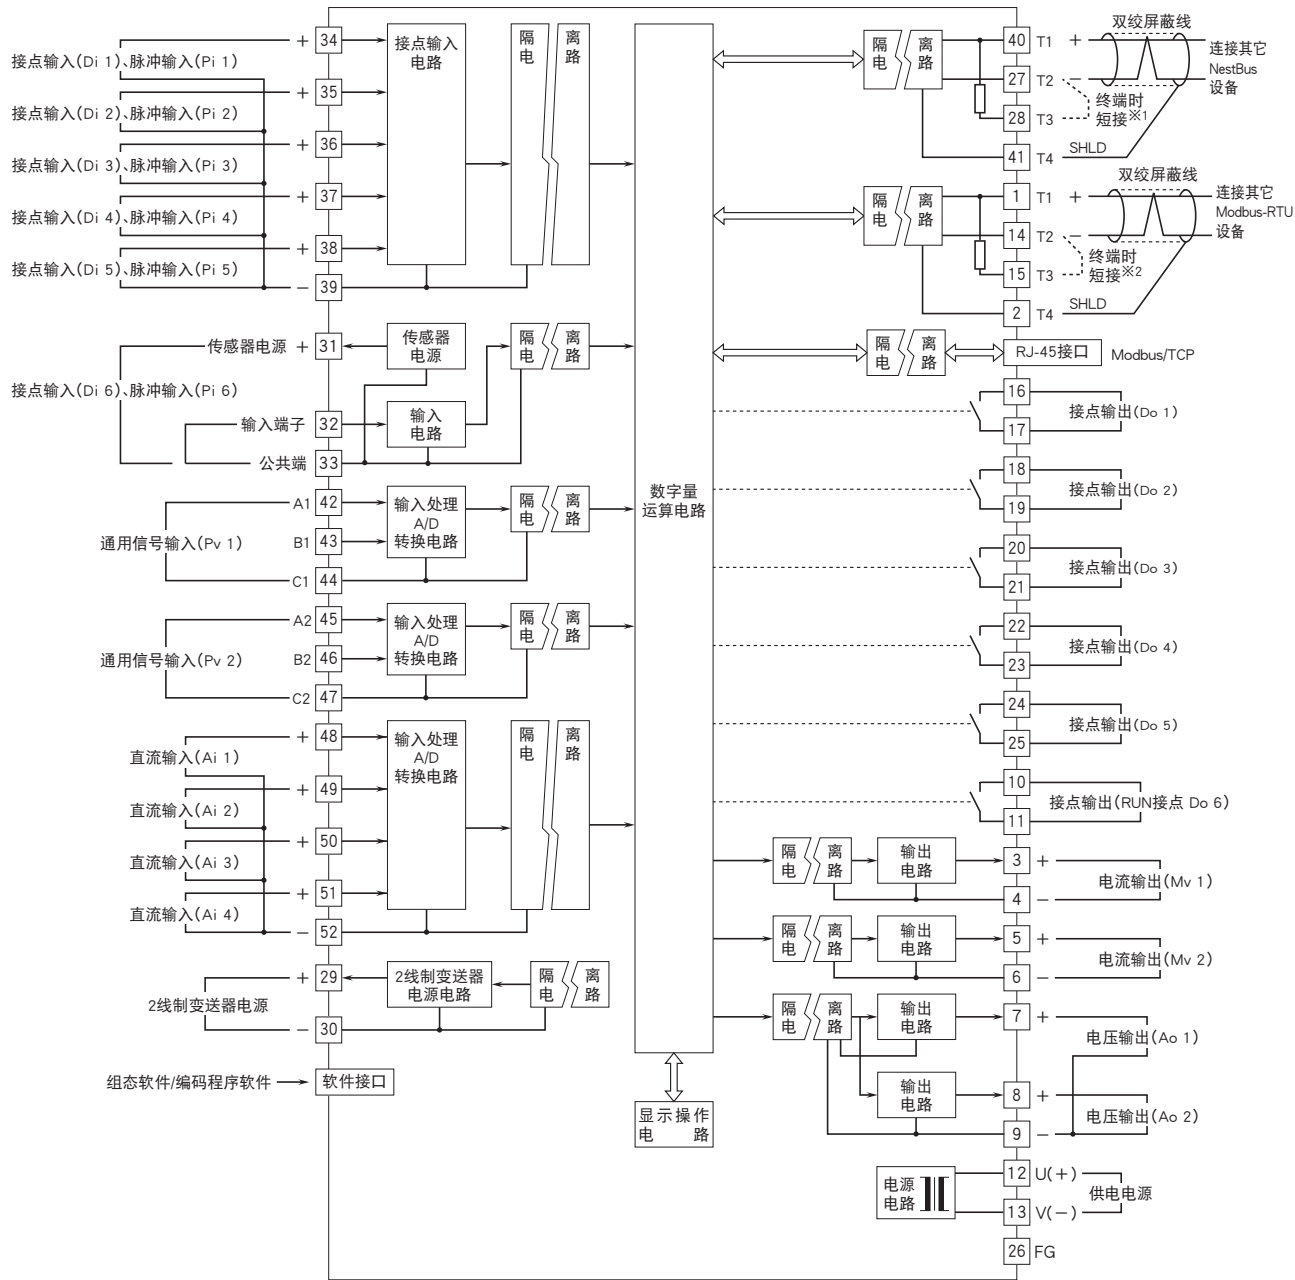


※1、模块为终端时(无跨线连接时)，请短接端子27与端子28。
※2、模块为终端时(无跨线连接时)，请短接端子14与端子15。

■通用信号输入部分连接例

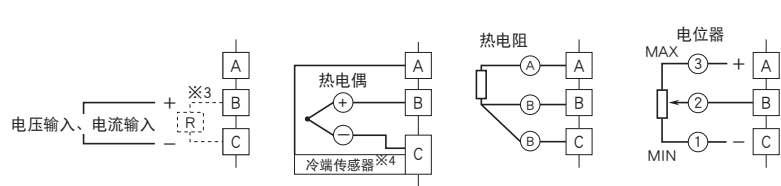


※3、电流输入时请安装电阻器（机型：REM4）后使用。
※4、热电偶输入时请安装冷端传感器后使用。
※5、安装电阻器（机型：REM4）后使用。

■接点输入、脉冲输入部分连接例




系统配置图


■ 单个使用

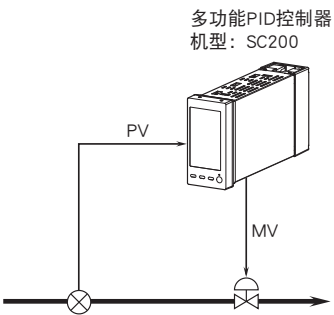


■ 级联控制

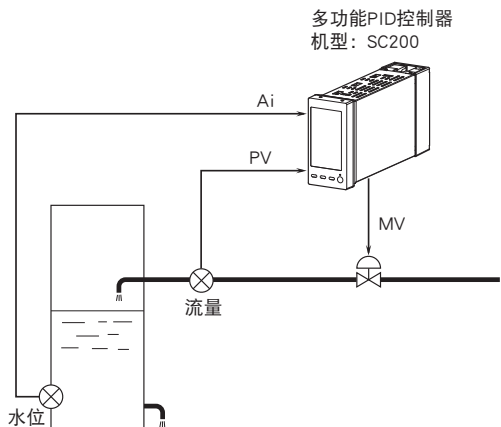


■ 通过NestBus扩展I/O

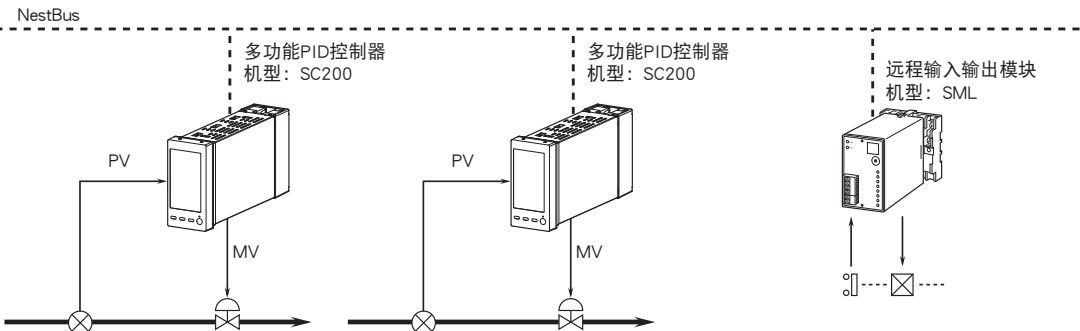

■ 通过Modbus/TCP进行操作和监视

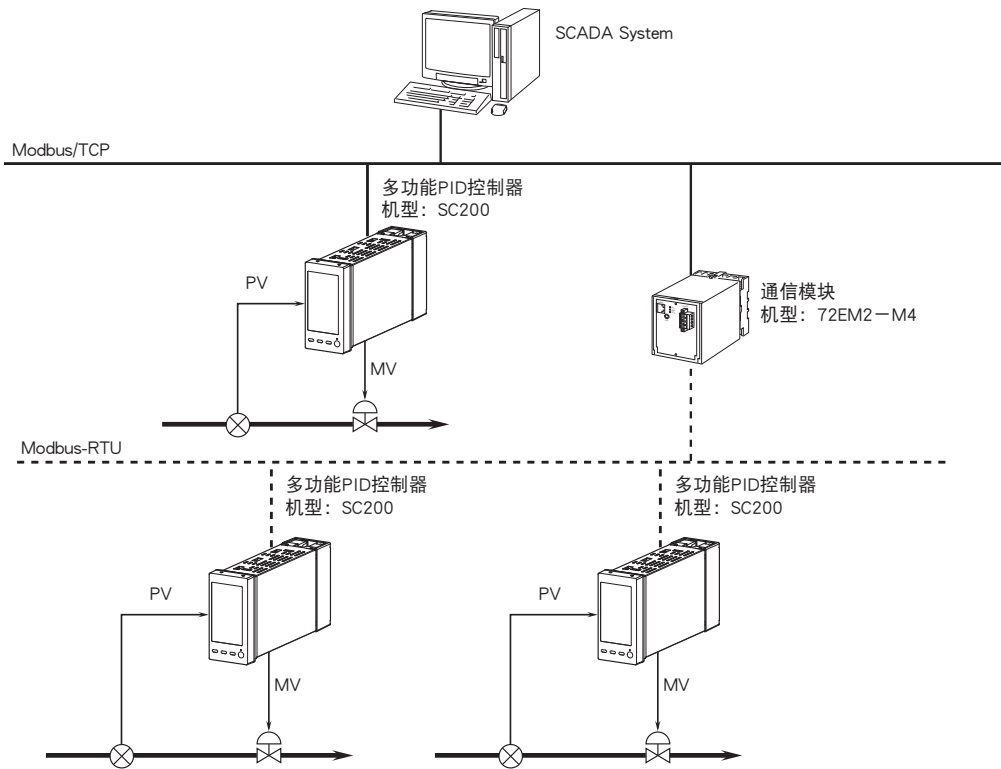

■通过 Modbus-RTU 进行操作和监视

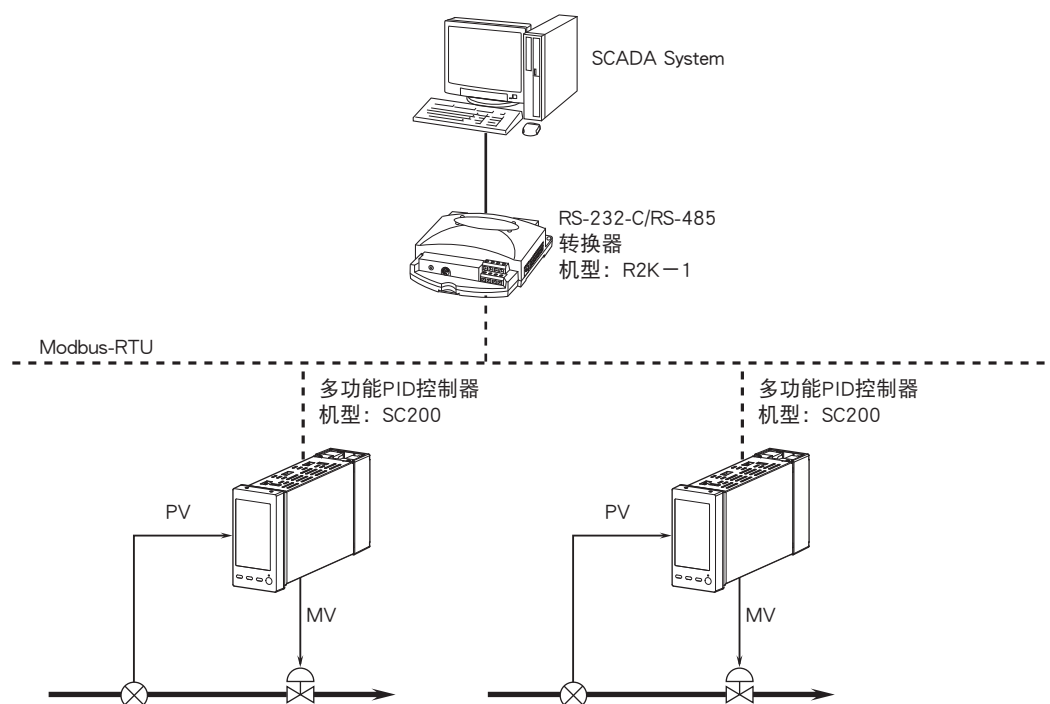

会有无预先通知而修改记载内容的情况。