



<h1 style="margin: 0;">外形図</h1>	<h2 style="margin: 0;">72EM2 - M4</h2> <p style="margin: 0;">Modbus 用 ネットワーク変換器</p>	<h2 style="margin: 0;">72・UNIT</h2>
---------------------------------	---	-------------------------------------

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

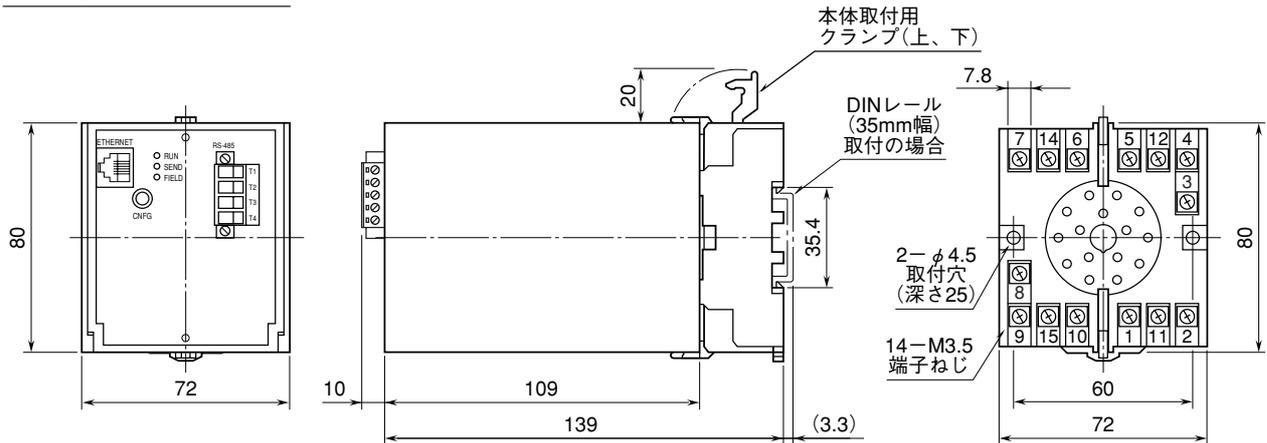

取付寸法図 (単位: mm)

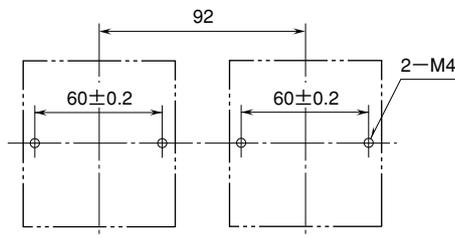

端子接続図

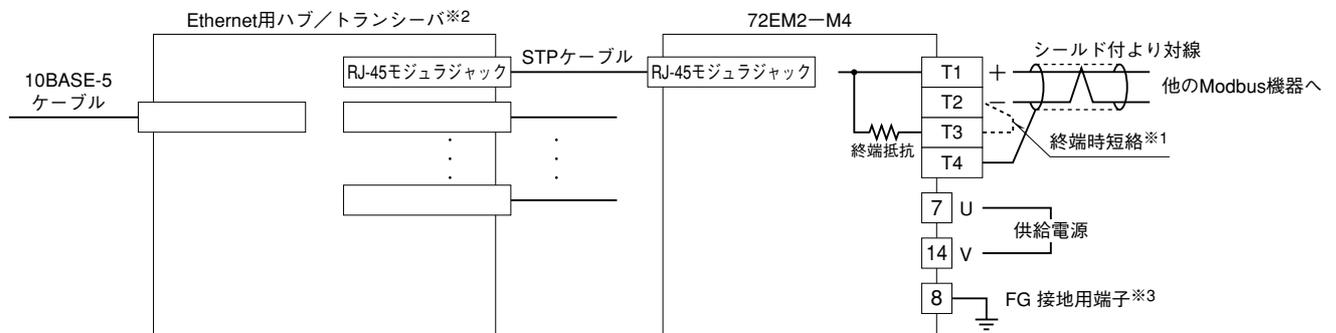

- ※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は (= 渡り配線がない場合)、端子T2、T3間を付属のショートチップ (または配線) で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
- ※2、Ethernetハブ/トランシーバと本器は同一盤内に設置して下さい。盤外への引出しには10BASE-5ケーブルを使用して下さい。
- ※3、同一盤内に接地して下さい。