


積層形表示灯 インテリジェントタワー シリーズ

無線LAN表示灯

(直径60mm、Modbus/TCP (Ethernet)、4段ランプ、
ブリッジ機能)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)

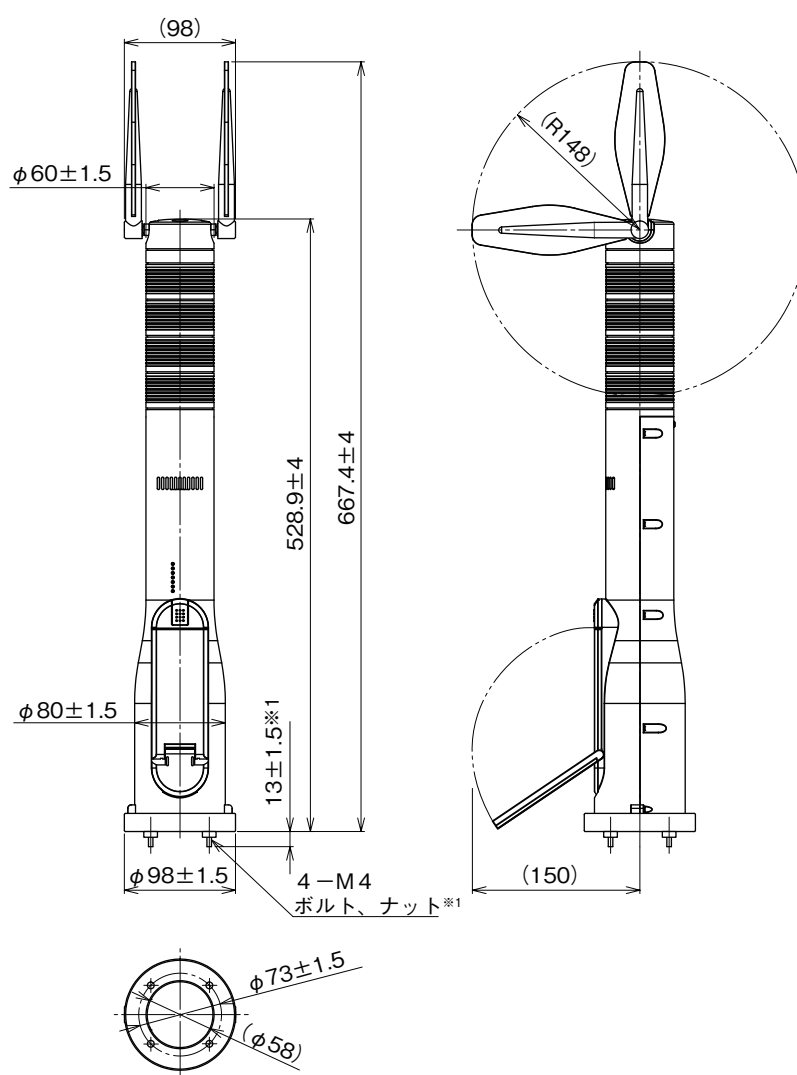

※1、取付板厚を厚くしたい場合は、ボルト長の変更（特殊仕様）で対応可能です。
別途、お問い合わせ下さい。


取付寸法図(単位:mm)

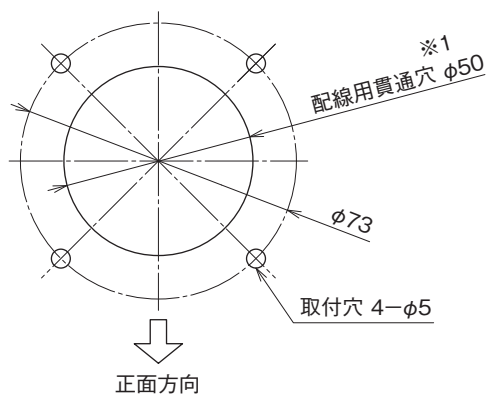


※1、取付ける板金等のエッジでリード線を傷つけないように注意して下さい。

外形図


端子接続図

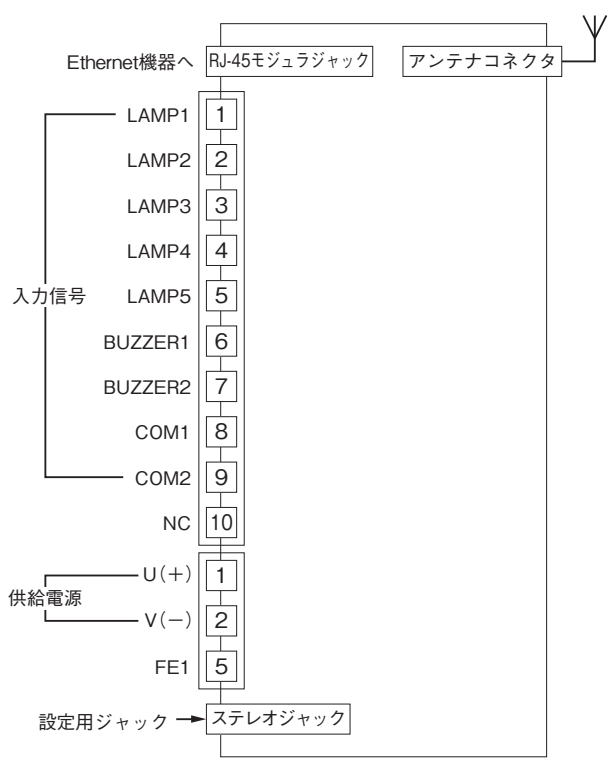


■入力信号との配線
・接点入力接続例

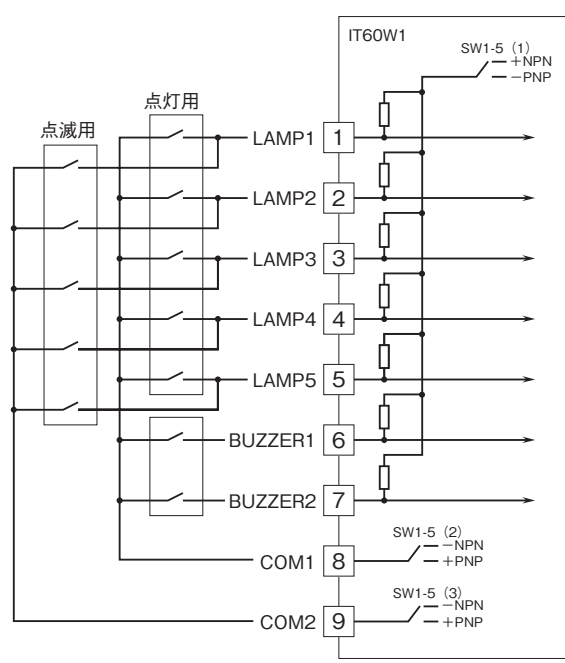

・ NPN入力例

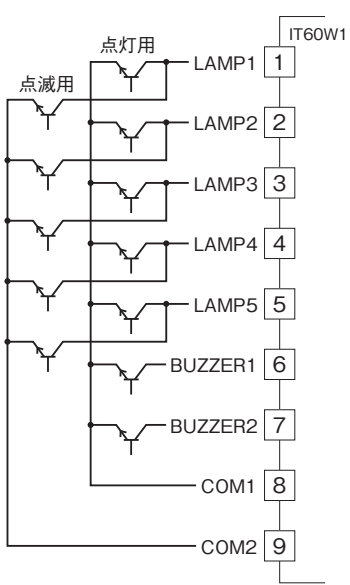

・ PNP入力例

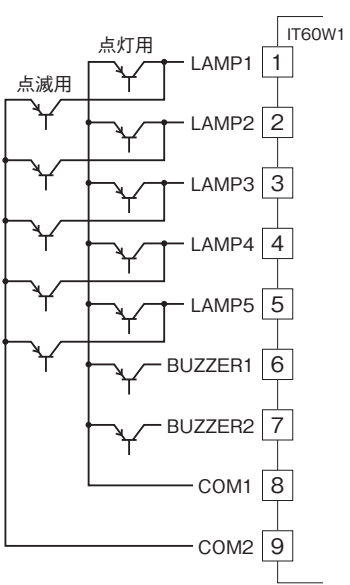

- 注1) 接点入力、NPN入力時はSW1-5をOFF、PNP入力時はONに設定します。
- 注2) ランプの点灯入力と点滅入力を同時にONした場合、点灯入力が優先されます。またこのとき点滅入力をONしている別のランプがあると、そのランプも点灯動作になります。ブザーも同様に連続が優先されます。
- 注3) LAMP入力に点灯用の接続を行い、外部より点滅動作をさせるような使用方法はできません。
- 注4) 接点入力のON時間、OFF時間を500ms以下にすると、検出されない場合があります。