

# 外形図


## 電子機器専用避雷器 M・RESTER シリーズ

### 測温抵抗体用避雷器


(薄形)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

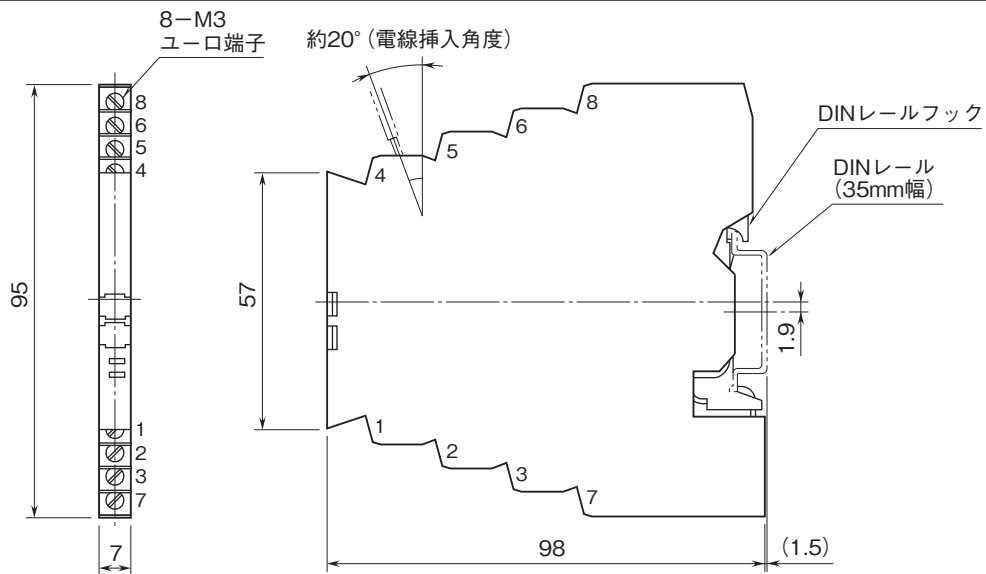

#### 結線要領図

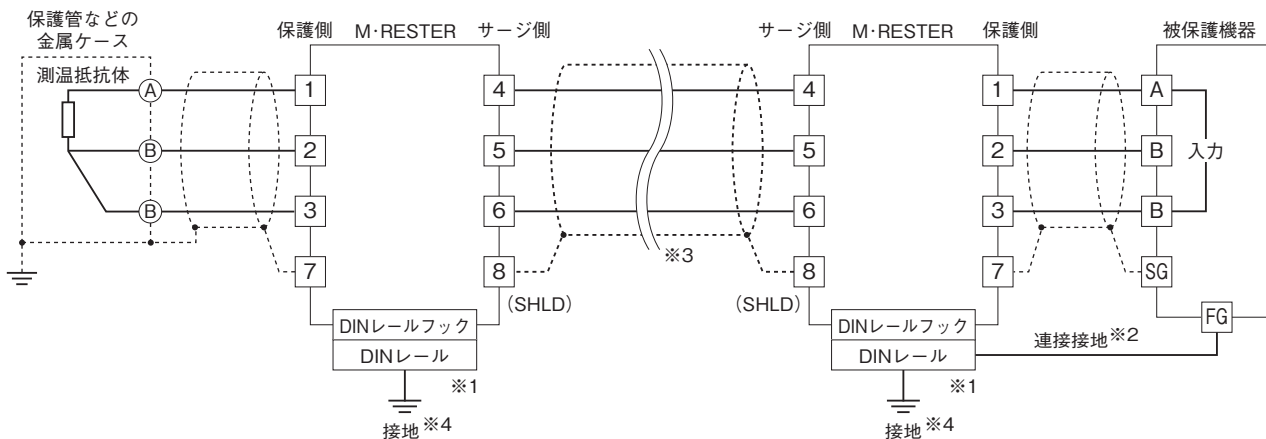

- ※1、アルミニウム製DINレールは、酸化皮膜によって本器と接地の導通性を阻害する恐れがあります。鉄や銅製のレールをご使用下さい。
- ※2、DINレールから被保護機器のきょう体へわたり配線をして、本器と接地の共用（等電位化）を行って下さい。  
被保護機器に接地端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。
- ※3、シールド線の結線は、一例を示しています。設備に合った結線を行って下さい。
- ※4、DINレールは、確実に接地して下さい。接地抵抗は100Ω以下を推奨します。