


外形図	MDCAT-NC CC-Link IE フィールドネットワーク用避雷器	M·RESTER
------------	--	-----------------


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

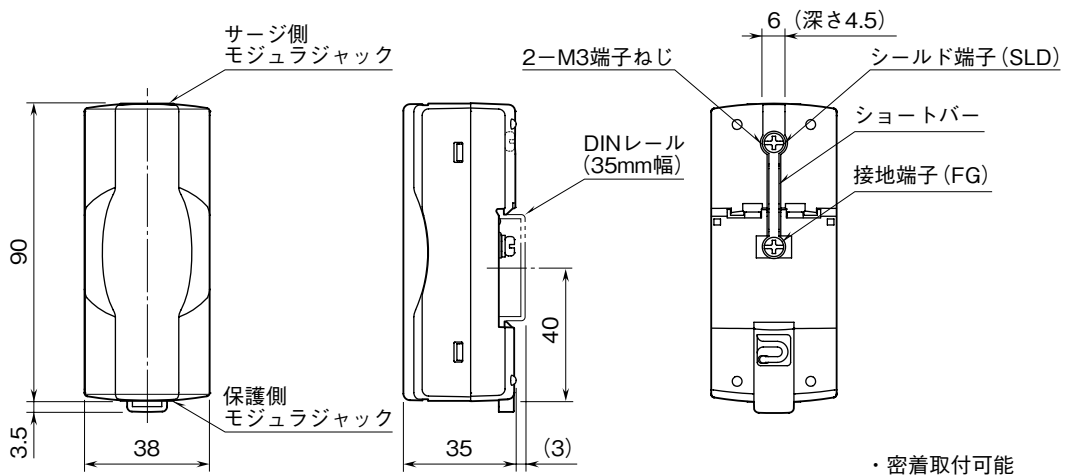

端子接続図

- ・ 避雷器は、雷サージの侵入が考えられる箇所 (屋外配線など盤と盤の間隔が大きく離れる箇所) に設置します。
- ・ 機器間に接続する避雷器は、最大2台として下さい。挿入損失は1台あたり1 dB (参考値) を目安に計算して下さい。
- ・ 敷設方法の詳細は、CC-Link 協会発行の「CC-Link IE フィールドネットワーク敷設マニュアル」を参照下さい。

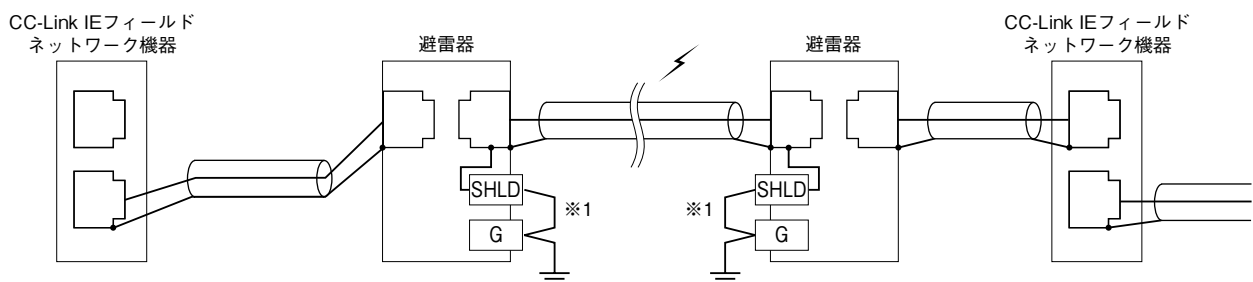

※1、ショートバーが取付られているときは、LANケーブルのシールド (SHLD) はグラウンディング状態です。シールド付LANケーブルをご使用の場合は、必ずショートバーを取付けて下さい。