

ラック収納形DCS用変換器 18K-RACK シリーズ		
取扱説明書	アナログ形 測温抵抗体変換器	形式 18KRS

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・変換器 1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

・許容電圧範囲、消費電流

スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC ± 10 %、

電圧出力のとき約 35 mA

電流出力のとき約 65 mA

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。

- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。

- ・周囲温度が -5 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。

- ・ノイズが重畠している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

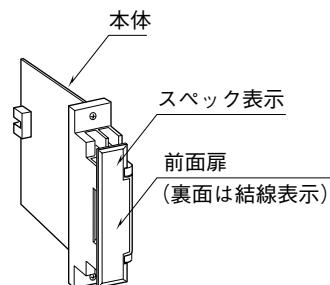


■前面図

●付加コード／S なしの場合



●付加コード／S の場合 (電源スイッチ付)

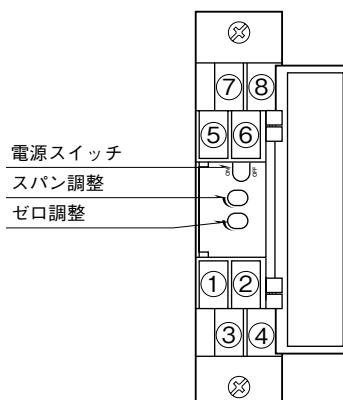


取付方法

ネスト（形式：18KBX □）をお使い下さい。


接続

各端子の接続は端子接続図もしくは前面扉裏面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)


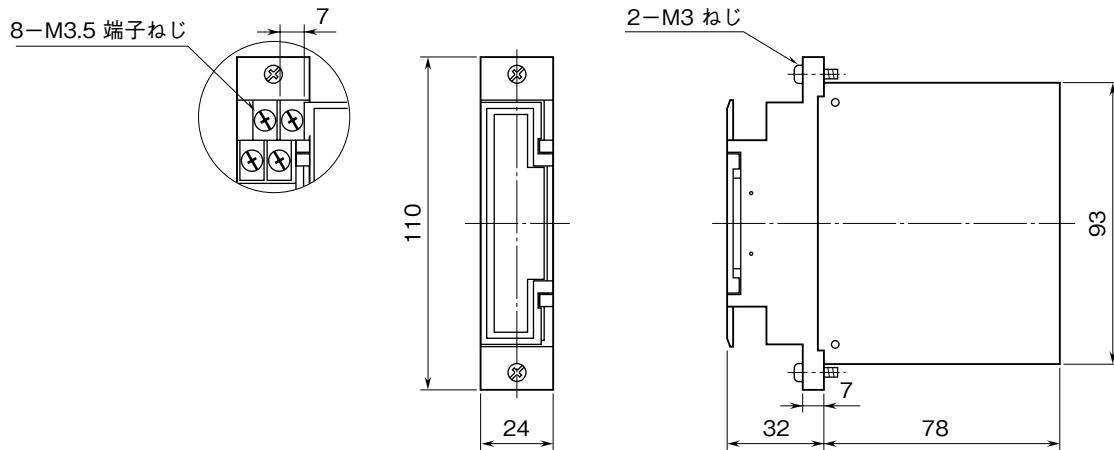


端子接続図

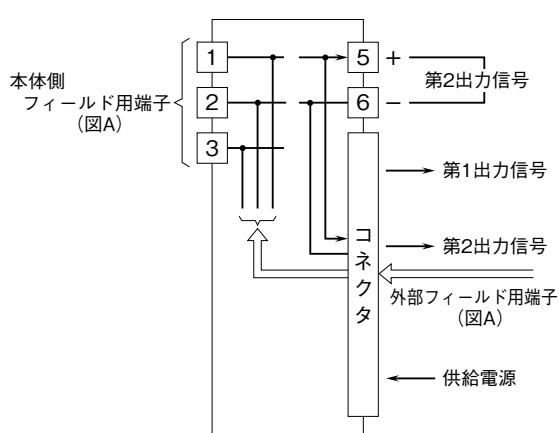

図A フィールド用端子接続図

端子番号図

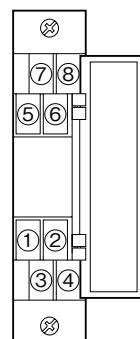

フィールド用端子の本体側と外部側はどちらか一方をお使い下さい。
第2出力が電流出力の場合は、コネクタと前面端子のどちらか一方をお使い下さい。

配 線

■端子ねじ
締付トルク : 0.8 N·m

点 檢

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
ネスト（形式：18KBX □）に正常な電圧が供給されていますか。また直流電源の場合、リップル含有率が 10 % p-p 以下のものを使用して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
入力端子①-②間に正常な電圧が現れているか感度の高い測定器で測定して下さい（温度が 20°C であれば、入力が Pt 100 のときは約 220 mV、入力が Pt 50 Ω のときは約 110 mV です）。また、測温抵抗体が断線しているとバーンアウト回路により出力が 100 % 以上（下方の場合は 0 % 以下）になりますので、このようなときは断線していないか確認して下さい。
- ④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調 整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時、またダイオード式安全保持器（ツェナーバリア）との組合せで入力導線抵抗が大きくなるときは、下記の要領で調整して下さい。

■調整方法

- 校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。
 - ①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
 - ②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
 - ③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
 - ④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。
- なお、第 2 出力については校正の必要はありません。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。