

DCS 用入出力リレー		
取扱説明書	日立製 DCS 用コネクタ付	形式
	ネスト	38BXES - H1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい
 ・ネスト 1台

形式を確認して下さい
 お手元の製品がご注文された形式かどうかスペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。


取扱説明書の記載内容について
 本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項


供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
 スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。
 交流電源：形式表示範囲の電圧で使用可能
 47 ~ 63 Hz、130 VA 以上
- 直流電源：定格電圧 $\pm 10\%$ 、2.5 A 以上
- 設置について
- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が $-5 \sim +55$ （交流電源タイプは $0 \sim 55$ ）を超えるような場所、周囲湿度が $30 \sim 90\%$ RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。
 リレーカードについて
- ・リレーカードの挿抜は、ネストのガイドに沿って行って下さい。
- ・リレーカードは、必ずネストにねじ止めをしてご使用下さい。
- 配線について
- ・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- その他
- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称

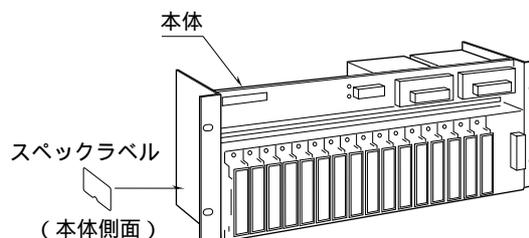

取付方法 (単位: mm)

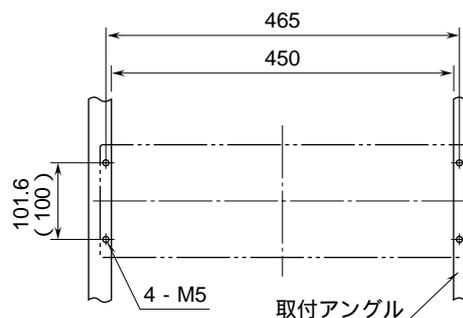


(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。
 ()内は JIS 規格

接 続


各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

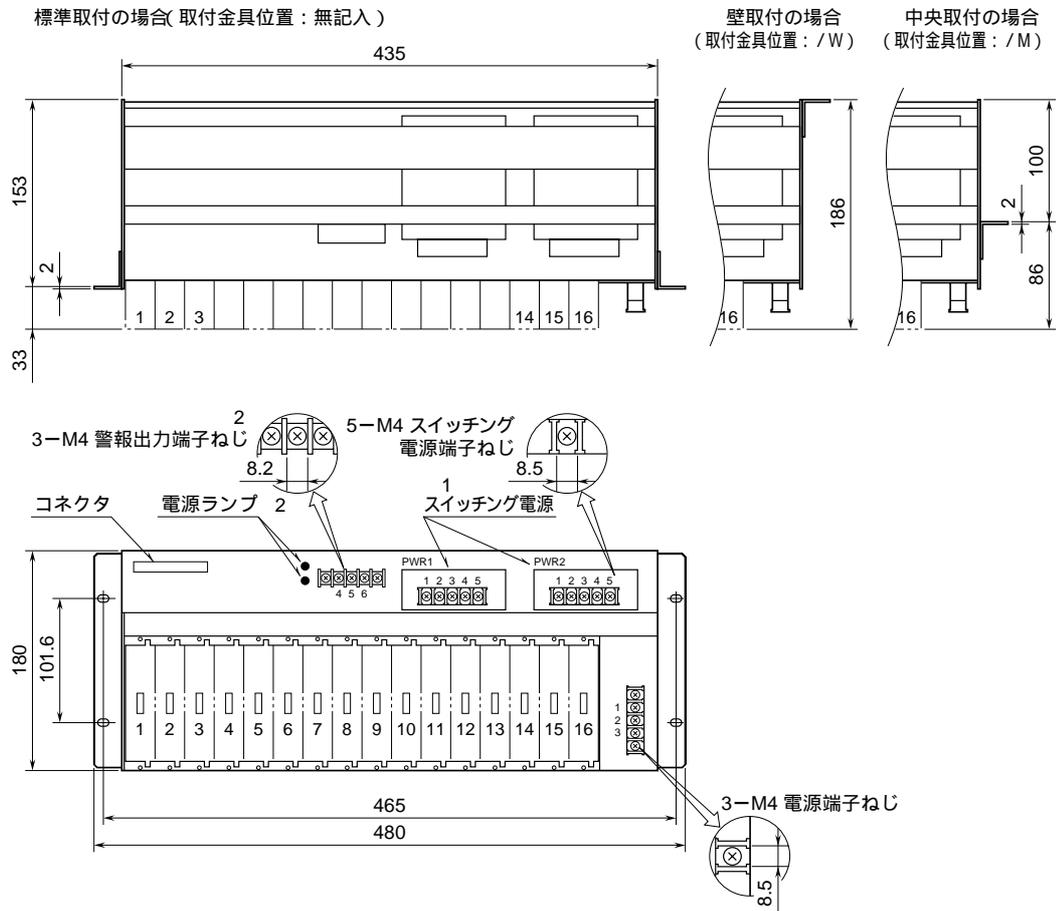

- 1、交流電源用の時のみ付きます。またシングル電源のときはPWR1のみ付きます。
- 2、2重化、2系統電源時のみ付きます。

端子接続図

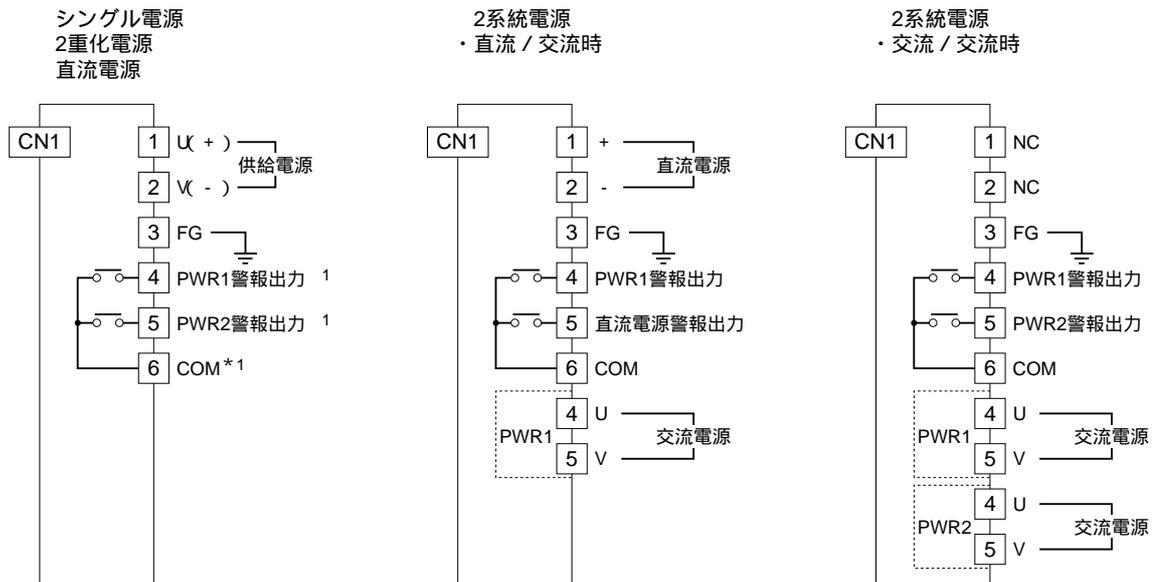

- 1、2重化電源時のみ警報出力が付きます。

コネクタ対応表

ロケーション

入出力コネクタ：ヒロセ電機製 DN20B - 36S

38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															

コネクタ対応表

ピン番号	チャンネル信号	ピン番号	チャンネル信号
1	ch.1	10	ch.17
19	ch.2	28	ch.18
2	ch.3	11	ch.19
20	ch.4	29	ch.20
3	ch.5	12	ch.21
21	ch.6	30	ch.22
4	ch.7	13	ch.23
22	ch.8	31	ch.24
9	* 1	18	* 3
5	ch.9	14	ch.25
23	ch.10	32	ch.26
6	ch.11	15	ch.27
24	ch.12	33	ch.28
7	ch.13	16	ch.29
25	ch.14	34	ch.30
8	ch.15	17	ch.31
26	ch.16	35	ch.32
27	* 2	36	* 4

* 1 : ch.1 ~ ch.8 の COM、* 2 : ch.9 ~ ch.16 の COM

* 3 : ch.17 ~ ch.24 の COM、* 4 : ch.25 ~ ch.32 の COM

点 検

端子接続図に従って結線がされていますか。

供給電源の電圧は正常ですか。

警報出力は正常ですか。

2重化・2系統電源時は、停電時およびスイッチング電源ダウン時に警報接続が出力され電源ランプが消灯します。(停電時およびスイッチング電源ダウン時動作:OFF)

取付、環境条件は正常ですか。

以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保 守

交流電源タイプの場合は、スイッチング電源保守用として(HDC4 - - R)をご用意しています。警報出力は正常ですか。2重化・2系統電源時は、停電時およびスイッチング電源ダウン時に警報接続が出力され電源ランプが消灯します。

(停電時およびスイッチング電源ダウン時動作:OFF)

お早めにスイッチング電源を交換して下さい。

なお、電源寿命の規準は平均周囲温度35、負荷条件1.0 Aにおいて10年となっています。

(注)周囲温度・負荷条件が変化すると電源寿命が変化します。お問い合わせ下さい。

スイッチング電源(HDC4 - - R)の取換方法


スイッチング電源に通電されている交流電源を切して下さい。

端子番号、と、に接続されている電線を取外して下さい。

Aの取付ねじ2ヶ所を外して下さい。

ネストからスイッチング電源を取外して下さい。

新しいスイッチング電源を上記の作業と逆の順序で取付けて下さい。

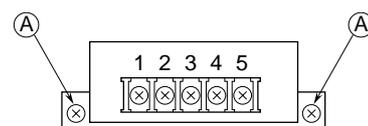

A: 取付ねじ

1: DC 24 V (+)

2: DC 24 V (-)

3: FG

4: 交流電源 (V)

5: 交流電源 (U)

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。