

ねじ端子接続形超薄形変換器 M6N シリーズ

取扱説明書

電源なしアイソレータ

形 式

M6NSN

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器1 台


■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で確認して下さい。


■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

各部の名称

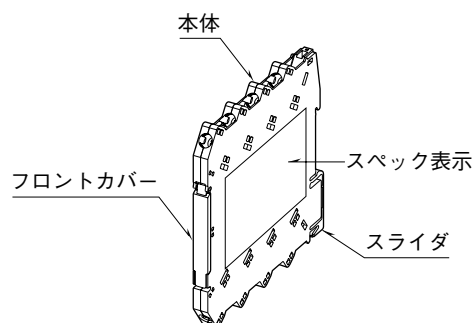

■前面図（開蓋時）

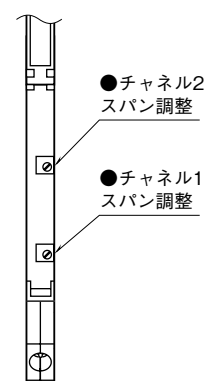

ご注意事項

●EU 指令適合品、UL 認定品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、入力信号を遮断して下さい。
- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -20 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他


- ・本器は入力投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

取付方法

本体はスライダのある方を下にして DIN レールに取付けて下さい。ベース（形式:M6NBS）に取付ける場合は、ベースの取扱説明書を参照して下さい。


■取付ける場合

- ① 本体裏面の upper フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本体下側を押込みます。

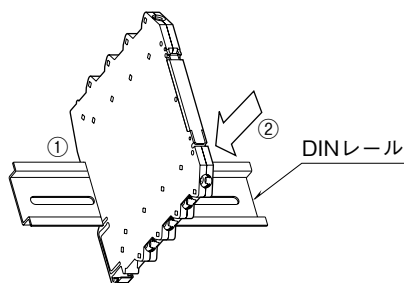

■取外す場合


- ① マイナスドライバーなどでスライダを下に押下げます。
- ② 手前に引いて本体下側を取外します。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

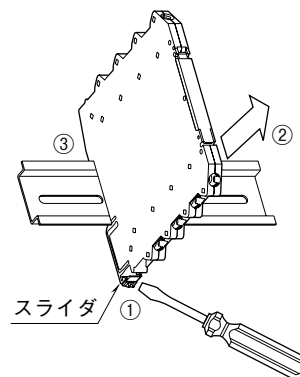

接 続


各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考に行ってください。

外形寸法図（単位：mm）

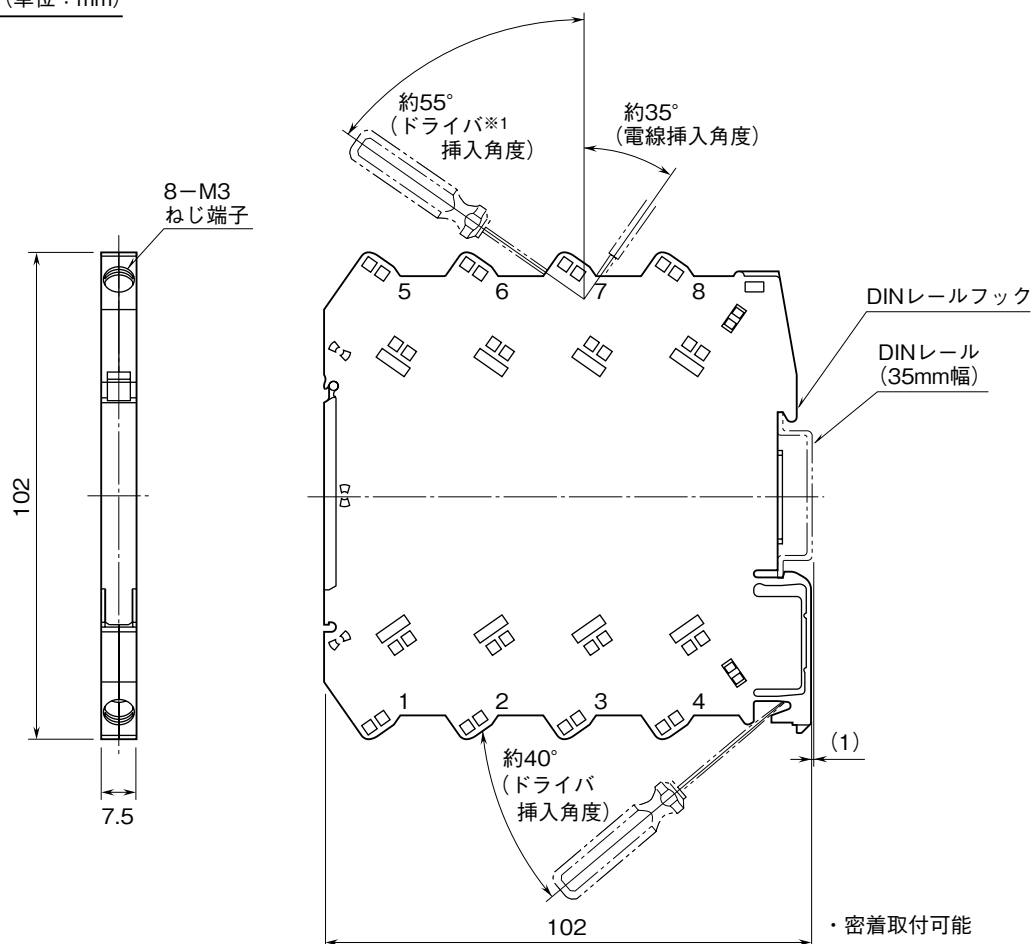

※1、ドライバの軸径は、6mm以下のものを使用して下さい。

端子接続図

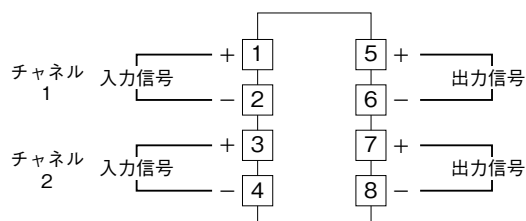

配線

■M3 ねじ


締付トルク：0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。
また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：幅 5.8 mm 以下

(スリーブ付圧着端子は使用不可)

適用電線：0.2 ～ 2.5 mm²

点検

①端子接続図に従って結線がされていますか。

②入力信号は正常ですか。

入力電流を電流計で測定して下さい。

また、本器の入力インピーダンスは約 250 Ω + 出力負荷抵抗です。

発信器側の許容負荷抵抗の余裕がそれ以上かどうかご確認ください。

③出力信号は正常ですか。

本器の許容負荷抵抗は 0 ～ 600 Ω です。負荷を確認して下さい。

調整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、入力投入後 10 分以上経過してから行って下さい。

①模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。

保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校正

入力投入後 10 分以上経過した後、入力信号を 25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。